

TOOTE MÄRGISTUS

08.04.2019

1. UKSED/ AVATAVAD AKNAD

MÄRKUS: Kaldkirjas tekst rakendub CPR sertifikaadi puhul.

Iga toode tuleb varustada fikseeritud ja kergesti loetava sildi või märgisega, milles sisaldub vähemalt järgmine teave:

- Tootja nimi ja aadress;
- toote tüüp ja/või nimi;
- toote seerianumber või kordumatu viitenumber (sisaldab viidet aasta numbrile);
- toimivus (tulepüsivuse- ja/või suitsupidavuse- ja/või isesulgumisvõime klass)*;
- viide standardile, millele toode vastab;
- sertifikaadi number;
- CE märgistus, mis sisaldab „CE“ sümbolit ning toote sertifitseerimisasutuse tunnusnumbrit;
- märgise ülaosasse paigutatakse sertifitseerimistunnus/logo või kiri „Kiwa certified“.

***Tootja võib deklareerida toimivust ainult komplektsele lõpptootele.**

Märgise mõõdud (L x K, mm): 25-40 x 55-70.

Märgis peab paiknema lengil ja lehe serval.

Oma toodet turustades koostab tootja toote toimivusdeklaratsiooni lähtuvalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 305/2011. Toimivusdeklaratsioon peab olema kooskõlas standardi EN 16034:2014 ja/või EN 14351-1:2006+A2:2016 lisa ZA jaotisega ZA.2.2.

Toote müügidokumentatsiooniga antakse kaasa CE märgistuse dokumentatsioon, mis on vormistatud kooskõlas standardi EN 16034:2014 ja/või EN 14351-1:2006+A2:2016 lisa ZA jaotisega ZA.3 (näidis joonisel ZA.2).


Variant 1. Sertifitseerimistunnus/logo

1.1 Tuletõkkevälisuks

1.2 Tuletõkkeuks

1.3 Evakuaatsiooniuks

1.4 Avatav aken



Inspecta Estonia OÜ

1336-CPR-0001

EN 16034:2014

AS ABC

Tänav 8

12345 Tallinn


tüüp P50

ID nr 25877-18


EI₂30

S_a / S₂₀₀

C5



1336



Inspecta Estonia OÜ

ET-0001-18

AS ABC

tuletõkkeuks


tüüp P50

ID nr 25877-18

EI₂30

S_a / S₂₀₀

C5



Inspecta Estonia OÜ

1336-CPR-0001

EN 14351-1:2006 +

A2:2016


AS ABC

Tänav 8


12345 Tallinn

tüüp P50

ID nr 25877-18



1336



Inspecta Estonia OÜ

1336-CPR-0001

EN 16034:2014

AS ABC


Tänav 8

12345 Tallinn

tüüp P50

ID nr 25877-18


EI₂30



1336

Variant 2. Kiri „Kiwa certified“

1.1 Tuletõkkevälisuks 1.2 Tuletõkkeuks 1.3 Evakuatsiooniuks 1.4 Avatav aken

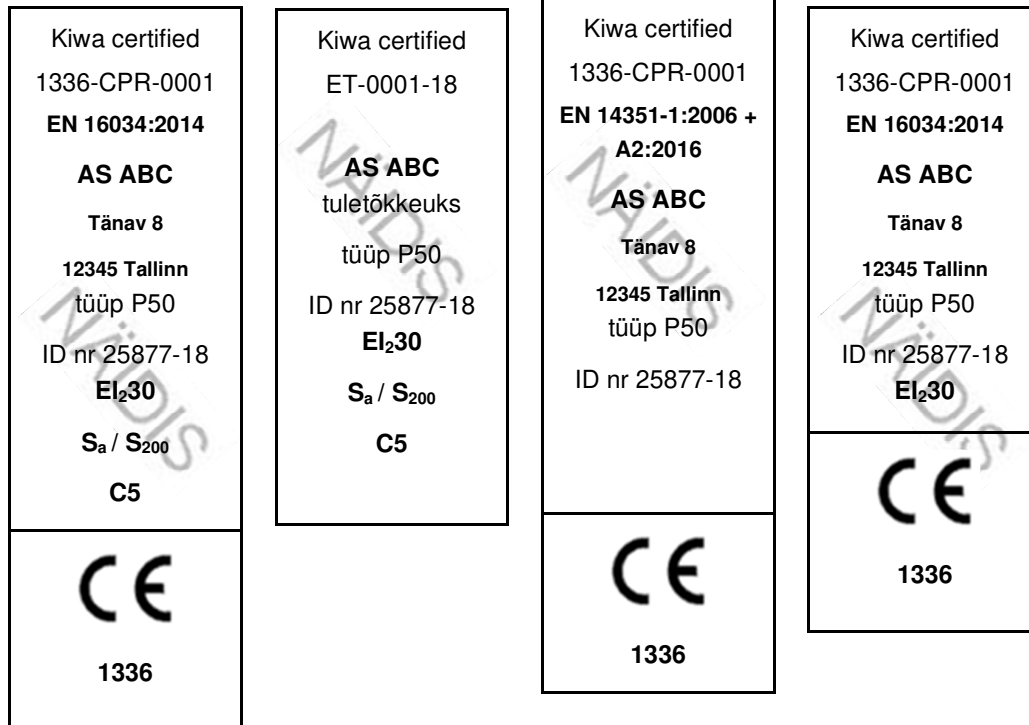

2. SEIN / KINNINE AKEN

Iga toode tuleb varustada fikseeritud ja kergesti loetava sildi või märgisega, milles sisaldub vähemalt järgmine teave:

- - Tootja (aadress, kui asjakohane);
- - toote tüüp ja/või nimi;
- - toote seerianumber või kordumatu viitenumber (sisaldab viidet aasta numbrile);
- - toimivus (tulepüsivuse klass);
- - sertifikaadi number;


Märgise ülaosasse paigutatakse sertifitseerimistunnus/logo või kiri „Kiwa certified“.

***Tootja võib deklareerida toimivust ainult komplektsele lõpptootele.**

Märgise mõõdud (L x K, mm): 25-40 x 55-70.

Märgis peab paiknema raamil.

Variant 1. Sertifitseerimistunnus/logo

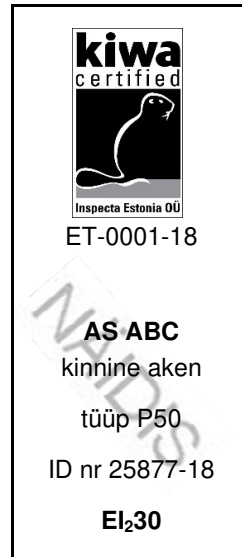

Variant 2. Kiri „Kiwa certified“

